



Portale Web Dichiarazioni Scarichi Industriali

Manuale Utente



Attivazione e gestione utenza



Creazione nuova utenza

Qualora l'impresa non disponesse già di utenza web per accedere all'area dedicata del Portale Industriali, deve procedere con richiesta di creazione nuova utenza, scrivendo via e-mail a scarichi.industriali@alfavarese.it e comunicando contestualmente i seguenti dati necessari:

- Nome e Cognome del referente aziendale (o di chi per essa) che si occuperà della dichiarazione
- Indirizzo mail del referente aziendale (**NON PEC**)
- Ragione sociale dell'azienda e indirizzo della sede operativa oggetto della dichiarazione annuale

In caso contrario, accedere direttamente alla pagina di accesso sul Portale Web



Email di registrazione

Alla creazione dell'utenza viene inviata una email di registrazione all'indirizzo e-mail indicato dall'impresa.



Gentile Mario,

per accedere al portale con il tuo nome utente mario.rossi@miamail.com puoi usare la seguente password temporanea:

Be!1Zeb1e37

Ti informiamo che al primo accesso potresti non trovare aziende associate, la configurazione dell'utenza è in corso.
Per proseguire nell'operazione [clicca qui](#).

Se non riesci a cliccare sul link, puoi proseguire copiando e incollando l'indirizzo seguente nel tuo browser:
<https://industriali.alfavarese.it>

La password temporanea avrà una durata di 90 giorni.

Un cordiale saluto.

Davide Bossi
Responsabile Ufficio Gestione Utenti Industriali
scarichi.industriali@alfavarese.it

Ing. Riccardo Bianchi
Responsabile Ufficio Tecnico Commerciale
produttivi@alfavarese.it

Alla creazione dell'utenza viene inviata un'e-mail di registrazione all'indirizzo indicato dall'impresa.

La mail è inviata dal seguente indirizzo:

noreply@alfavarese.it

con oggetto:

«Registrazione Alfa Varese»



L'utenza va attivata entro e non oltre 90 gg dalla ricezione dell'e-mail; al termine dei 90 gg la password scade.

Per attivare l'utenza occorre:

- 1. Cliccare il link al portale contenuto nell'e-mail;**
- 2. Effettuare login con l'indirizzo e-mail e la password temporanea;**
- 3. Nella pagina in cui si viene reindirizzati, impostare la password.**

Una volta effettuata la modifica della password, gli accessi successivi dovranno avvenire con l'indirizzo e-mail indicato e con la nuova password.



Dichiarazione scarichi industriali

Inserisci i tuoi dati per accedere al portale e gestire le tue dichiarazioni

Indirizzo Email*

Password*



Ricordami

Non sono un robot



reCAPTCHA
Privacy - Termini

[RECUPERA PASSWORD](#) →

[LOGIN](#)

Non hai ricevuto le credenziali di accesso? Puoi richiederle al seguente indirizzo di posta elettronica: scarichi.industriali@alfavarese.it





Homepage

Modifica password

Scegli una nuova password al posto di quella attuale.

Password attuale*



Nuova password*



Conferma nuova password*



SALVA



Account: recupero password

Nel caso in cui si sia smarrita o dimenticata la password di accesso, è possibile richiedere di reimpostarla tramite l'e-mail del referente aziendale designato, utilizzando il seguente form:

The screenshot shows a web form for password recovery. At the top left is the Alfa logo (a blue water drop) and the text 'alfa'. At the top right is the text 'PORTALE INDUSTRIALI' with a small 'X' icon. Below the logo is a teal button with a left-pointing arrow and the text 'Login'. The main heading is 'Reset password' in blue, preceded by a teal square. Below the heading is a paragraph: 'Stai inoltrando la richiesta di recupero password. Inserisci la tua email e conferma: riceverai subito una comunicazione che ti permetterà di impostare una nuova password.' Below this is a label 'Email*' and a light gray input field containing the placeholder text 'Inserisci il tuo indirizzo email'. At the bottom center is a dark blue button with the text 'INVIAMI UN'E-MAIL'.



Dashboard



Dashboard

Portale scarichi industriali

Selezionando la tua azienda puoi compilare online la denuncia annuale degli scarichi industriali e consultare i dati dell'azienda e delle linee di scarico.

1 Seleziona la tua azienda

Nome | **Rossi S.p.a.**

Ultime denunce

Il tuo ultimo denuncia è prevista tra il 1° gennaio e il 31° febbraio di ogni anno e si riferisce agli scarichi dell'anno precedente. È sempre possibile accedere in pratica per visualizzare le denunce già effettuate o modificarle i dati dell'azienda.

2

Linee di scarico

3

4

Archivio pratiche

Pratiche dei aziendali
Pratiche delle linee di scarico

Dashboard

1. Selezione azienda e visualizza/modifica dati anagrafici
2. Visualizza dichiarazioni precedenti ed effettua dichiarazione anno in corso
3. Visualizza e modifica linee di scarico
4. Visualizza pratiche inviate



Dati Azienda



Selezione azienda

Seleziona la tua azienda

Azienda | **Rossi S.p.a.** 

DATI DELL'AZIENDA →

Dal menù a tendina selezionare l'azienda.

Qualora ad una stessa utenza web siano associate più aziende, dal menù a tendina sarà possibile selezionare l'azienda desiderata.



Azienda: visualizza e modifica dati

I dati dell'azienda

ROSSI S.P.A.

Puoi modificare alcuni dati direttamente nel form. In alcuni casi la modifica non è automatica, ma viene presa in carico per le opportune verifiche.

Dati dell'azienda Rossi s.p.a

Codice cliente SAFO 008230957	Partita IVA 01492070154	Codice fiscale 01492070154
Ragione sociale* Dieneme srl		
Sede operativa		
Indirizzo sede operativa* Via Da Vinci	Numero civico sede operativa* 52	Comune sede operativa* Milano
Provincia sede operativa* Milano	Cap sede operativa* 201750	
Sede legale		
Indirizzo sede legale Via G. Garibaldi	Numero civico sede legale 75	Comune sede legale Milano
Provincia sede legale Milano	Cap sede legale 201749	
N°addetti 3	Bacino di deperazione Milano	Giorni lavorativi 10
Tipologia di produzione Alimentare		

Per i dati non modificabili direttamente nel form è necessario inviare una richiesta. [AVVIA LA PROCEDURA](#)

Salvo

Recapiti +

Titolare scarico +

Dati dell'azienda

In questa sezione è possibile visualizzare i dati relativi all'azienda selezionata ed eventualmente modificarli.

I campi indicati con il simbolo  possono essere modificati in autonomia dall'utente.

I campi indicati con il simbolo  identificano modifiche che necessitano la preventiva validazione dagli uffici competenti.

Al fine di poter procedere alla richiesta di modifica ed alla successiva validazione sarà necessario trasmettere la documentazione richiesta selezionando la frase «**AVVIA LA PROCEDURA**»



Azienda: richiesta modifica dati

Richiesta modifica dati

Seleziona i dati che desideri modificare, inserisci le correzioni e allega la relativa documentazione. Le modifiche vengono verificate dai nostri operatori prima di essere approvate.

Dati dell'azienda **test again rs**

Partita IVA Codice fiscale

Ragione sociale*

Sede legale

Indirizzo sede legale Numero civico sede legale Comune sede legale

Provincia sede legale Cap sede legale

Tipologia di produzione

Recapiti +

Titolare scarico +

< INDIETRO AVANTI

Dovranno essere compilati i soli campi di cui si vuole richiedere la modifica.

Gli altri campi dovranno essere lasciati vuoti.
L'unico campo sempre obbligatorio è quello relativo alla ragione sociale.

Nel caso in cui venga modificata la P.IVA si procederà d'ufficio alla cessazione del cliente in essere e alla generazione di un nuovo cliente.

Nel caso in cui venga modificata solo la Ragione Sociale ma non la P.IVA, l'aggiornamento dell'anagrafica viene lavorato dagli uffici competenti.

E' necessario trasmettere copia della voltura dell'autorizzazione allo scarico / presa d'atto dell'autorità competente, allegandola nella pagina del portale che si visualizza dopo aver selezionato il tasto «AVANTI» (vedi slide successive)

NB: nella sezione recapiti, il campo «Email recapito verbale controllo» indica l'indirizzo e-mail a cui verrà spedito il verbale di campionamento/sopralluogo redatto durante i controlli dei tecnici ALFA.



Azienda: conferma richiesta modifica dati

Richiesta modifica dati

Seleziona i dati che desideri modificare, inserisci le correzioni e allega la relativa documentazione. Le modifiche vengono verificate dai nostri operatori prima di essere approvate.



Carica la documentazione

Ragione sociale

Carica uno o più documenti (formato PDF, JPEG, PNG - massimo 4 MB) per le modifiche.

🕒 Allegare una copia di: Voltura / Comunicazione agli enti del cambio / Visura camerale

Documento 1 *


Documento  



< INDIETRO

AVANTI

Qualsiasi modifica che necessiti della preventiva approvazione degli uffici competenti richiede l'inserimento a sistema di documentazione specifica che andrà inserita nell'apposita sezione della pagina accanto evidenziata.

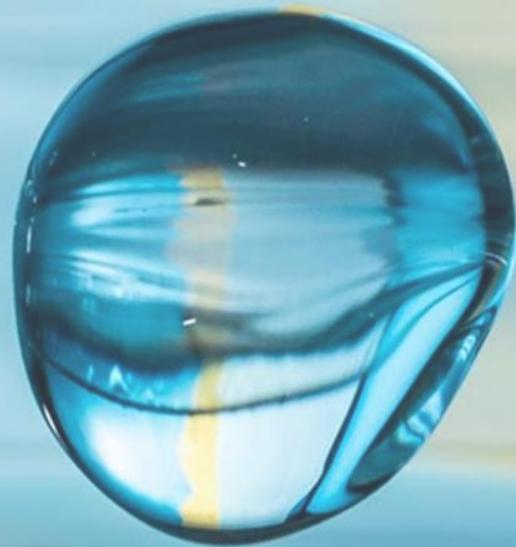

Linee di scarico



Linee di scarico

Linee di scarico

ESPORTA IN EXCEL →

Scarico S-003765

N°CLIENTE	CODICE SCARICO
264162	S-003765

INDIRIZZO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
Via Da Vinci 10, Corsico

TIPI DI REFLUI
Industriali

MODIFICA

Scarico S-004565

N°CLIENTE	CODICE SCARICO
954256	S-004565

INDIRIZZO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
Via Garibaldi 67, Milano

TIPI DI REFLUI
Industriali

MODIFICA

Scarico S-001597

N°CLIENTE	CODICE SCARICO
349236	S-001597

INDIRIZZO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
Via Di Pietro 20, Corsico

TIPI DI REFLUI
Industriali

MODIFICA

In questa sezione sono elencate tutte le linee di scarico associate alla singola azienda.

La linea di scarico identifica una tipologia di refluo industriale che verrà fatturata sulla base della qualità e della quantità immessa in fognatura.

Potrebbero esserci più linee di scarico associate al medesimo allacciamento in pubblica fognatura.

Ad esempio un'azienda scarica attraverso un unico allaccio in fognatura sia le acque di processo derivanti dall'impianto di trattamento che le acque di raffreddamento. Avrà, dunque, due distinte linee di scarico in quanto la quantità e la qualità delle due tipologie di refluo sono diverse, con un diverso impatto economico



Linee di scarico: modifica

Modifica linea di scarico

Puoi modificare i dati direttamente nel form. In alcuni casi la modifica non è automatica, ma viene presa in carico per le opportune verifiche.



Scarico 1

CODICE SCARICO
S-026304

N° CLIENTE ⓘ
5000017163

Dati allaccio alla fognatura

INDIRIZZO ALLACCIO ALLA FOGNATURA
Via Rossi

NUMERO CIVICO ALLACCIO ALLA FOGNATURA
2

COMUNE ALLACCIO ALLA FOGNATURA
VERMEZZO CON ZELO

CAP ALLACCIO ALLA FOGNATURA
20222

PROVINCIA ALLACCIO ALLA FOGNATURA
MI

CLASSIFICAZIONE
INDUSTRIAL

PORTATA AUTORIZZAZIONE ANNUA

-



PORTATA AUTORIZZAZIONE GIORNALIERA

-



DATA INIZIO FORNITURA

26/09/2022



DATA FINE FORNITURA

-



Ⓞ Da compilare solo in caso di cancellazione nel corso dell'anno

NOTE

TESTTTT



SALVA

All'interno di ogni linea di scarico è possibile verificare le informazioni relative a:

- ubicazione dello scarico;
- codice cliente indicato in fattura;
- portata annua di scarico autorizzata;
- portata giornaliera di scarico autorizzata;
- data di inizio fornitura;
- data di fine fornitura;
- eventuali note.

Sarà possibile richiedere la modifica delle sezioni in cui sono presenti il simboli  o , con le stesse modalità di gestione sopra indicate.



Linee di scarico: richiesta modifica dati

Modifica linea di scarico

Puoi modificare i dati direttamente nel form. In alcuni casi la modifica non è automatica, ma viene presa in carico per le opportune verifiche.



Inserisci i dati corretti

Portata autorizzazione annua

Data inizio fornitura

Inserisci la data di inizio fornitura



Portata autorizzazione giornaliera

Data fine fornitura

Inserisci la data di inizio fornitura




CONTINUA

Qualora nell'autorizzazione non fosse specificata la portata di ciascuna linea di scarico, la portata complessiva autorizzata verrà suddivisa equamente sulle linee di scarico presenti.

La data di inizio fornitura sarà già popolata per tutte le linee di scarico.

NB: La Data Inizio Fornitura può essere variata, se necessario, solo per modifiche intervenute nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione (nel caso in questione, anno 2024).

Nel caso in cui compaia una Data Inizio Fornitura antecedente o uguale al 31/12/2023, non vanno apportate modifiche.

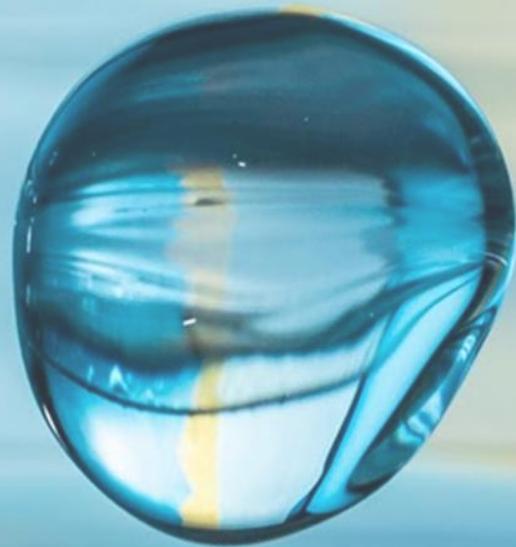

Autodichiarazione



Dichiarazione

Ultime dichiarazioni

L'invio della dichiarazione è previsto tra il 1° gennaio e il 28 febbraio di ogni anno e si riferisce agli scarichi dell'anno precedente. È sempre possibile accedere al portale per visualizzare le dichiarazioni già effettuate e modificare i dati dell'azienda.

[VEDI TUTTE →](#)


N°/2023
Stato dichiarazione: **DISPONIBILE**
Anno di riferimento: **2023**
Azienda: **PERSTORP SPA**
[NUOVA DICHIARAZIONE](#)


N°03464767/2022
Stato dichiarazione: **CHIUSA**
Anno di riferimento: **2022**
Azienda: **PERSTORP SPA**
[SCARICA PDF →](#)

La dichiarazione annuale potrà essere presentata **dal 01 Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno**, con riferimento a quanto scaricato nell'anno precedente.

Sarà possibile presentare una nuova dichiarazione solo nell'intervallo previsto; **scaduto tale termine non sarà possibile inserire una nuova denuncia.**

Sarà sempre possibile consultare la dichiarazione degli anni precedenti, a partire dal 2022.



Dichiarazione: anagrafica azienda

Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 2 3 4

Anagrafica

Dati dell'azienda vermezzo test

Codice cliente SAFO	Partita IVA	Codice fiscale	Ragione sociale	
0010405926		RSSRST80A01F205Z	vermezzo test	

Sede operativa

Indirizzo sede operativa	Numero chivo sede operativa	Comune sede operativa	Provincia sede operativa	Cap sede operativa
via rossi	2	VERMEZZO CON ZELO	MI	20222

Sede legale

Indirizzo sede legale	Numero chivo sede legale	Comune sede legale	Provincia sede legale	Cap sede legale

N° addetti

Bacino di depurazione	Giorni lavorativi	Tipologia di produzione	
VERMEZZO CON ZELO		Acqua di falda	

Descrizione produzione

Recapiti

Telefono fisso	Cellulare	Email recapito fattura	Email recapito verbale controllo	PEC
				pec@pec.it

Titolare scarico

Nome	Cognome	Codice fiscale

Se i dati dell'azienda non sono aggiornati puoi modificarli [qui](#).

AVANTI

La prima sezione della dichiarazione è un riepilogo dei dati aziendali, modificabili in qualsiasi momento.

Qualora alcuni dati indicati in questa sezione non dovessero essere aggiornati sarà possibile tornare indietro e richiederne la modifica.

Fintanto che la modifica non verrà validata dagli uffici competenti, in questa sezione saranno visibili i dati precedenti la modifica.



Dichiarazione: approvvigionamenti

Nuova Dichiarazione
vermezzo test

1 — 2 — 3 — 4
Approvvigionamenti

Aggiungi almeno un approvvigionamento e inserisci i dati che ti vengono richiesti.

Approvvigionamenti

Approvvigionamento Acquedotto	✔ Completo	MODIFICA →	🗑
Approvvigionamento Acquedotto	✔ Completo	MODIFICA →	🗑
Approvvigionamento	⚠ Non compilato	MODIFICA →	🗑

AGGIUNGI NUOVO APPROVVIGIONAMENTO ➕

SALVA IN BOZZA

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

La seconda sezione della dichiarazione è relativa agli approvvigionamenti idrici.

Non sarà possibile procedere senza aver inserito almeno 1 approvvigionamento.

Dovranno essere inseriti TUTTI gli approvvigionamenti aziendali: acquedotto, pozzo privato, corso idrico, etc.

Sarà possibile:

- **modificare approvvigionamenti già inseriti e/o eliminarli;**
- **salvare una bozza della dichiarazione e riprenderla in un secondo momento.**

Per accedere alla sezione successiva tutti gli approvvigionamenti dovranno essere in stato «Completo».



Dichiarazione: approvvigionamenti

Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 — 2 — 3 — 4

Approvvigionamenti

Aggiungi almeno un approvvigionamento e inserisci i dati che ti vengono richiesti. Al termine della procedura di dichiarazione verrà generato un documento in formato PDF.

Quale approvvigionamento vuoi inserire?

Acquedotto Autonomo

Può essere di diverse tipologie come pozzi privati, sorgenti, acque piovane, fiumi e contatori condominiali

Inserisci dati dell'approvvigionamento

Codice cliente *

Inserisci il tuo codice cliente

Letture contatore al 31/12 (+/- 15 gg)* m³ Allega foto contatore*

Inserisci il valore della lettura Allega foto

La foto non deve superare i 2MB

Hai rilevato la lettura del contatore anche in una data differente dal 31/12? Puoi inserirla nei campi qui sotto:

Data lettura contatore Seleziona la data della lettura Letture contatore in data differente

Inserisci il valore della lettura m³

È stato cambiato il contatore dell'approvvigionamento nel corso dell'anno?

Sì No

* Campi obbligatori

[INDIETRO](#) [CONTINUA](#)

SALVA IN BOZZA

Puoi salvare i dati inseriti qui e riprenderti la compilazione in un secondo momento.

Le due opzioni principali di approvvigionamento sono «acquedotto» e «autonomo».

Per i PRELIEVI DA ACQUEDOTTO dovrà essere indicato:

- **il codice cliente** (presente sulle copie delle fatture);
- **una lettura del contatore in data 31/12 dell'anno di riferimento della dichiarazione** (± 15 giorni - per esempio una lettura al 20 Dicembre o una lettura al 14 Gennaio - e non necessariamente al 31/12);
- **una fotografia del contatore in cui sia visibile la lettura di cui sopra.**

Nella dichiarazione è possibile indicare anche letture in date differenti ed eventuali cambi del contatore specificando:

- **la lettura e la data di rimozione del vecchio contatore;**
- **la lettura e la data di installazione del nuovo contatore.**



Dichiarazione: approvvigionamenti

Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 — 2 — 3 — 4

Approvvigionamenti

Aggiungi almeno un approvvigionamento e inserisci i dati che ti vengono richiesti. Al termine della procedura di dichiarazione verrà generato un documento in formato PDF.

Quale approvvigionamento vuoi inserire?

Acquedotto Autonomo

Può essere di diverse tipologie come pozzi privati, sorgenti, acque piovane, fiumi e contatori condominiali

Inserisci dati dell'approvvigionamento

Codice cliente*

Inserisci il tuo codice cliente

Letture contatore al 31/12 (~ ±15 gg)* m³ Allegare foto contatore*

Inserisci il valore della lettura Allega foto

La foto non deve superare i 2MB

Hai rilevato la lettura del contatore anche in una data differente dal 31/12? Puoi inserirla nei campi qui sotto:

Data lettura contatore Seleziona la data della lettura Letture contatore in data differente m³

Inserisci il valore della lettura

È stato cambiato il contatore dell'approvvigionamento nel corso dell'anno?

Sì No

*Campi obbligatori

[← INDIETRO](#) [CONTINUA](#)

SALVA IN BOZZA

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

Per i PRELIEVI AUTONOMI dovrà essere indicata:

- **la codifica dell'approvvigionamento** (per esempio SIF nel caso di pozzi);
- **una lettura del contatore in data 31/12** (± 15 giorni - per esempio una lettura al 20 Dicembre o una lettura al 14 Gennaio - e non necessariamente al 31/12);
- **una fotografia del contatore in cui sia visibile la lettura di cui sopra.**

Nella dichiarazione è possibile indicare anche letture in date differenti ed eventuali cambi del contatore specificando:

- **la lettura e la data di rimozione del vecchio contatore;**
- **la lettura e la data di installazione del nuovo contatore.**

NB: Per ogni punto di approvvigionamento inserito (acquedotto/pozzo/ecc.) dovranno essere indicati sia il consumo annuo che la tipologia d'uso (esclusivamente domestico / esclusivamente industriale / uso misto / antincendio).



Dichiarazione: scarichi da completare

Nuova Dichiarazione
vermezzo test

1 — 2 — 3 (scarichi) — 4

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo.

Linee di scarico

S-026304	Non compilato	INSERISCI I DATI →
----------	---------------	--------------------

< INDIETRO AVANTI >

SALVA IN BOZZA
Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

La terza sezione della dichiarazione è quella relativa all’inserimento dei dati necessari per la quantificazione del volume scaricato da ciascuna linea di scarico.

Sarà possibile salvare la dichiarazione in bozza e riprenderla in un secondo momento.



Dichiarazione: linee di scarico

Nuova Dichiarazione
SISMA SPA

1 — 2 — 3 Scarichi — 4

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico 1: S-004433

È presente il misuratore dello scarico?

Sì No

Letture misuratore scarico al 31/12[+/- 15gg]* m³

Inserisci il valore della lettura

Totale m³ reflui industriali scaricati* m³ m³

Inserisci valore volume

Totale m³ detratti (Non scaricati)* m³

Inserisci valore totale m³ detratti

Totale m³ domestici (Scaricati)* m³

Inserisci valore totale m³ domestici

Hai rilevato la lettura del misuratore scarico anche in una data differente dal 31/12? Puoi inserirla nei campi qui sotto:

Data lettura misuratore scarico m³

Seleziona la data della lettura

Letture misuratore scarico in data differente m³

Inserisci il valore della lettura

Misuratore del volume di scarico presente

Se presente sarà necessario indicare:

- **lettura del misuratore in data 31/12** (±15 giorni – es. una lettura al 20 Dicembre o una lettura al 14 Gennaio - e non necessariamente al 31/12)

- **fotografia del misuratore** con visibile la lettura

Possono essere inserite ulteriori letture effettuate nel corso dell'anno.

NOTE:

Volume approvvigionato = Mc Reflui Industriali scaricati + Mc Detratti + Mc Domestici

Mc Reflui Industriali scaricati = acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione



Dichiarazione: linee di scarico

È presente il misuratore dello scarico?

Sì No

Letture misuratore scarico al 31/12(+/- 15gg)*



Inserisci il valore della lettura

Totale m³ reflui industriali scaricati*



Inserisci valore volume

Totale m³ domestici (Scaricati)*



Inserisci valore totale m³ domestici

Allegare foto misuratore*



Allega foto



La foto non deve superare i 2MB. (.jpg, jpeg, png, svg, pdf, doc, docx)

Totale m³ detratti (Non scaricati)*



Inserisci valore totale m³ detratti

Misuratore del volume di scarico presente

Sarà possibile:

- indicare i **Mc Detratti**, ossia la quota di acqua che viene approvvigionata ma non scaricata in pubblica fognatura (es: acqua scaricata in corso idrico, dispersa nel prodotto, evaporata, smaltita come rifiuto, etc.)
- indicare i **Mc Domestici scaricati in pubblica fognatura** (quota consumo civile + eventuali acque reflue assimilate)

NOTE:

- la quota consumo civile (acqua per servizi igienici, spogliatoi, eventuali mense, etc.), in caso di punti di approvvigionamento ad uso misto (acqua prelevata viene impiegata sia per usi industriali che per usi civili) deve essere sempre indicata.
- le acque reflue assimilate al domestico vanno indicate solo se dichiarate assimilate e/o comunicate come tali all'ATO, a seguito di apposita istanza, come da normativa vigente



Dichiarazione: linee di scarico

Nuova Dichiarazione

SISMA SPA

1

2

3

4

Scarichi

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico 1: S-004433

È presente il misuratore dello scarico?

Sì No

Letture misuratore scarico al 31/12(+/- 15gg)*

Inserisci il valore della lettura

○

m³

Allegare foto misuratore*

Inserisci il valore della lettura

○

m³

La foto non deve superare i 2MB. (jpg, jpeg, png, svg, pdf, doc, docx)

Totale m³ reflui industriali scaricati*

Inserisci valore volume

○

m³

Totale m³ detratti (Non scaricati)*

Inserisci valore totale m³ detratti

○

m³

Totale m³ domestici (Scaricati)*

Inserisci valore totale m³ domestici

○

m³

Hai rilevato la lettura del misuratore scarico anche in una data differente dal 31/12? Puoi inserirla nei campi qui sotto:

Data lettura misuratore scarico

Seleziona la data della lettura



Letture misuratore scarico in data differente

Inserisci il valore della lettura

m³

Misuratore del volume di scarico non presente

In tale caso, chiaramente, non possono essere indicate letture.

In ogni caso, vale che:

Volume approvvigionato = Mc Reflui Industriali scaricati + Mc Detratti + Mc Domestici

Mc Reflui Industriali scaricati = acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione



Dichiarazione: linee di scarico

È presente il misuratore dello scarico?

Sì No

Totale m³ reflui industriali scaricati*



Inserisci valore volume

Totale m³ domestici (Scaricati)*



Inserisci valore totale m³ domestici

Totale m³ detratti (Non scaricati)*



Inserisci valore totale m³ detratti

Misuratore del volume di scarico non presente

Sarà possibile:

- indicare i **Mc Detratti**, ossia la quota di acqua che viene approvvigionata ma non scaricata in pubblica fognatura (es: acqua scaricata in corso idrico, dispersa nel prodotto, evaporata, smaltita come rifiuto, etc.)
- indicare i **Mc Domestici scaricati in pubblica fognatura** (quota consumo civile + eventuali acque reflue assimilate)

NOTE:

- la quota consumo civile (acqua per servizi igienici, spogliatoi, eventuali mense, etc.), in caso di punti di approvvigionamento ad uso misto (acqua prelevata viene impiegata sia per usi industriali che per usi civili) deve essere sempre indicata.
- le acque reflue assimilate al domestico vanno indicate solo se dichiarate assimilate e/o comunicate come tali all'ATO, a seguito di apposita istanza, come da normativa vigente



Dichiarazione: linee di scarico

Nuova Dichiarazione

SISMA SPA

1

2

3

4

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richieste, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo.

Dati Scarico 1: S-00433

Relazione tecnica

Istruzioni di compilazione dei campi e relazione tecnica

- Qualora parte dell'acqua prelevata non sia stata scaricata in fognatura (detrattori), è necessario allegare una relazione tecnica a supporto delle detrazioni richieste (es. acqua smaltita come rifiuto, acqua evaporata, acqua utilizzata nel prodotto, acqua dispersa durante le lavorazioni, etc). In caso contrario valorizzare il campo "Totale m³ detratti" con il numero 0; in tal caso non è necessario allegare la relazione tecnica di cui sopra.
- Non sono accettabili detrazioni stimate, in percentuale, forfettarie e comunque non adeguatamente giustificate. In tal caso il volume dei reflui industriali scaricato attribuito sarà pari al 100% del prelievo autorizzato.
- Nella relazione tecnica, qualora presentata, è obbligatorio indicare il quantitativo di reflui domestici. Il gestore del sistema idrico integrato calcola tale quantitativo utilizzando la formula: n° addetti x giorni lavorativi x 0,08 m³/giorno.
- In caso di reflui industriali assimilati al domestico, nella relazione tecnica è necessario indicare dettagliatamente le quote assimilate (con quantitativi suddivisi per tipologia). La sommatoria dei volumi di reflui domestici e reflui industriali assimilati al domestico scaricati in pubblica fognatura deve essere pari al valore inserito nel campo "totale m³ domestico".
- In caso di più scarichi industriali sarà sufficiente indicare le detrazioni una sola volta ovvero su un unico scarico.

Allegare documenti PDF della relazione tecnica e formulari smaltimento rifiuti in allegati separati o in un documento unico.

Allega documento 1

Allega i documenti



La dichiarazione file non devono eccedere i 4MB (pdf, doc, docx, xls, xlsx, pptx)

Se non presenti detrazioni ed il 100% dell'acqua prelevata viene scaricata in pubblica fognatura come refluo industriale, si dovrà inserire il valore 0 (zero) nel campo «Mc Detratti».

Si ricorda che non sono valide detrazioni forfettarie, stimate e/o percentuali, ma devono essere rendicontate e/o misurate nel dettaglio, nella relazione tecnica da allegare insieme alla dichiarazione.



Dichiarazione: linee di scarico

Nuova Dichiarazione

SISMA SPA

1 — 2 — 3 — 4

Scarichi

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico 1: S-004433 +

Relazione tecnica -

Istruzioni di compilazione dei campi e relazione tecnica

- Qualora parte dell'acqua prelevata non sia stata scaricata in fognatura (detrazioni), è necessario allegare una relazione tecnica a supporto delle detrazioni richieste (es. acqua smaltita come rifiuto, acqua evaporata, acqua utilizzata nel prodotto, acqua dispersa durante le lavorazioni, etc). In caso contrario valorizzare il campo "Totale m³ detratti" con il numero 0; in tal caso non è necessario allegare la relazione tecnica di cui sopra.
- Non sono accettate detrazioni stimate, in percentuale, forfettarie e comunque non adeguatamente giustificate. In tal caso il volume dei reflui industriali scaricato attribuito sarà pari al 100% del prelevato/autorizzato.
- Nella relazione tecnica, qualora presentata, è obbligatorio indicare il quantitativo di reflui domestici. Il gestore del sistema idrico integrato calcola tale quantitativo utilizzando la formula: n° addetti x giorni lavorativi x 0,09 m³/giorno.
- In caso di reflui industriali assimilati al domestico, nella relazione tecnica è necessario indicare dettagliatamente le quote assimilate (con quantitativi suddivisi per tipologia). La sommatoria dei volumi di reflui domestici e reflui industriali assimilati ai domestici scaricati in pubblica fognatura deve essere pari al valore inserito nel campo "totale m³ domestici".
- In caso di più scarichi industriali sarà sufficiente indicare le detrazioni una sola volta ovvero su un unico scarico.

Allegare documenti PDF della relazione tecnica e formulari smaltimento rifiuti in allegati separati o in un documento unico

Allega documento 1

Allega i documenti  

Le dimensioni file non devono eccedere i 4MB. (pdf, doc, docx, xls,xlsx, p7m)

Qualora parte dell'acqua prelevata venga destinata ad usi domestici (quota civile), al fine del calcolo della relativa detrazione, si potrà quantificare come: **0,09 m³/giorno x n° addetti x n° giorni lavorativi.**

Il gestore si riserva di valutare la rilevanza di tale quota e quindi l'opportunità di procedere con una fatturazione dedicata.

Nel caso in cui fossero presenti scarichi di acque reflue assimilate al domestico, si dovranno quantificare anche tali volumi per i quali verrà applicata la relativa tariffa (tariffa domestica), solo se dichiarate assimilate e/o comunicate come tali all'ATO, a seguito di apposita istanza, come da normativa vigente



Dichiarazione: linee di scarico

Dati Scarico 1: S-004433



Relazione tecnica



Istruzioni di compilazione dei campi e relazione tecnica

- Qualora parte dell'acqua prelevata non sia stata scaricata in fognatura (detrazioni), è necessario allegare una relazione tecnica a supporto delle detrazioni richieste (es. acqua smaltita come rifiuto, acqua evaporata, acqua utilizzata nel prodotto, acqua dispersa durante le lavorazioni, etc). In caso contrario valorizzare il campo "Totale m³ detratti" con il numero 0; in tal caso non è necessario allegare la relazione tecnica di cui sopra.
- Non sono accettate detrazioni stimate, in percentuale, forfettarie e comunque non adeguatamente giustificate. In tal caso il volume dei reflui industriali scaricato attribuito sarà pari al 100% del prelevato/autorizzato.
- Nella relazione tecnica, qualora presentata, è obbligatorio indicare il quantitativo di reflui domestici. Il gestore del sistema idrico integrato calcola tale quantitativo utilizzando la formula: n° addetti x giorni lavorati x 0,09 m³/giorno.
- In caso di reflui industriali assimilati al domestico, nella relazione tecnica è necessario indicare dettagliatamente le quote assimilate (con quantitativi suddivisi per tipologia). La sommatoria dei volumi di reflui domestici e reflui industriali assimilati ai domestici scaricati in pubblica fognatura deve essere pari al valore inserito nel campo "totale m³ domestici".
- In caso di più scarichi industriali sarà sufficiente indicare le detrazioni una sola volta ovvero su un unico scarico.

Allegare documenti PDF della relazione tecnica e formulari smaltimento rifiuti in allegati separati o in un documento unico

Allega documento 1

Allega i documenti



Le dimensioni file non devono eccedere i 4MB. (pdf, doc, docx, xls, xlsx, p7m)

Aggiungi altro



Dichiarazione: linee di scarico

Nuova Dichiarazione
vermezzo test

1 — 2 — **3** — 4
Avanzata

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico I: S-026304 +

Relazione tecnica +

Dati misuratore -

È stato installato o cambiato il misuratore dello scarico nel corso dell'anno?

Sì No

Letture vecchio misuratore al cambio*

Inserisci valore lettura m³ Selezione data lettura

Allegare foto del vecchio misuratore alla data del cambio?

Allega foto

Le foto non devono superare i 2MB

Letture nuovo misuratore al cambio*

Inserisci valore lettura m³ Selezione data lettura

Allegare foto del nuovo misuratore alla data del cambio?

Allega foto

Le foto non devono superare i 2MB

Dati delle analisi +

*Compulsorio

[← INDIETRO](#) [CONTINUA](#)

SALVA IN BOZZA

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

In caso di sostituzione del misuratore allo scarico nel corso dell'anno, sarà necessario indicare la lettura e la data di rimozione e la lettura e la data di posa del nuovo strumento di misura.

Qualora si trattasse di una nuova installazione, nel campo «lettura vecchio misuratore al cambio» andrà indicato il volume scaricato fino alla data di installazione del nuovo misuratore (es. nuova installazione al 01/06, indicare volume scaricato dal 01/01 al 31/05).

Si dovranno allegare le foto dei misuratori in cui siano visibili le letture.



Dichiarazione: linee di scarico

Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 — 2 — **3** — 4

Scarico

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico 1: S-026304 +

Relazione tecnica +

Dati misuratore +

Dati delle analisi -

Per il presente scarico puoi caricare delle analisi, vuoi inserirne una?

Sì No

Dichiarazione analisi per lo scarico 1: S-026304

REGOLE DI COMPILAZIONE ANALISI

- Caricare 1 sola analisi relativa all'area della dichiarazione (preferibilmente effettuata nello stesso punto di campionamento in cui avviene il controllo di Gruppo CAP).
- Caricare anche il rapporto di prova/verificato di analisi non devono essere inserite analisi effettuate da Gruppo CAP e/o ATO CNM.
- Non inserire analisi effettuate da Gruppo CAP, ATO CNM e/o presso laboratori interni.
- Non inserire valori medi di più analisi.

Ulteriori parametri, diversi da quelli indicati, non sono necessari per il calcolo della tariffa.

Informazioni principali dell'analisi

Data campionamento*	Data consegna/locazione laboratorio*
Inserisci data	Inserisci data
Data arrivo analisi*	Data emissione rapporto di prova*
Inserisci data	Inserisci data
Punto di prelievo*	
Inserisci punto di prelievo	
Laboratorio*	
Inserisci laboratorio	

Analisi qualità acque scaricate



L'azienda potrà caricare 1 sola analisi svolta in regime di autocontrollo per ciascuna linea di scarico relativa all'anno della dichiarazione (es. per quest'anno relativa al 2024).

Si dovrà necessariamente allegare il rapporto di prova (o certificato di analisi) e compilare tutti i campi richiesti.

I tecnici di ALFA valuteranno successivamente, in caso non si dispongano di almeno 3 analisi derivanti da campionamenti svolti dal Gestore ALFA, di verificare e validare le stesse.



Dichiarazione: linee di scarico

Parametri analisi

Istruzioni di compilazione dei campi

- Per i decimali usa la virgola e non il punto (es. 0.005).
- In caso di valori inferiori al limite di rilevabilità indica il valore "≤", come riportato sul rapporto di prova/certificato di analisi (es <1; <0.005).
- Non compilare campi inserendo valori uguali a 0.
- Se un parametro non è stato analizzato lascia il campo vuoto.

Alluminio (Al)	Azoto Ammoniacale (come NH4)	Azoto nitrico (NO3)	
Inserisci alluminio	mg/l Inserisci Azoto Ammoniacale	mg/l Inserisci NO3	mg/l
Azoto nitroso (NO2)	Azoto totale	BOD	
Inserisci NO2	mg/l Inserisci Azoto totale	mg/l Inserisci BOD	mg/l
Cloruri (Cl)	COD	Cromo totale (Cr)	
Inserisci Cloruri (Cl)	mg/l Inserisci COD	mg/l Inserisci Cromo totale (Cr)	mg/l
Ferro (Fe)	Fosforo totale (P)		
Inserisci Ferro (Fe)	mg/l Inserisci Fosforo totale (P)	mg/l	
Grassi e oli animali e vegetali		Manganese (Mn)	
Inserisci grassi e oli animali e vegetali		mg/l Inserisci Manganese (Mn)	mg/l
Solfati (SO4)	Solfati (SO3)	Solidi Sospesi Totali (SST)	
Inserisci Solfati (SO4)	mg/l Inserisci Solfati (SO3)	mg/l Inserisci Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/l
Tensioattivi totale	⊖		
Inserisci Tensioattivi Totale	mg/l		

*Campi obbligatori

◀ INDIETRO

CONTINUA

SALVA IN BOZZA

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

Analisi qualità acque scaricate.



All'interno della pagina relativa alle analisi sono indicati tutti i dettagli.

L'azienda dovrà compilare tutti i campi richiesti relativi ai parametri analizzati.

Si dovrà necessariamente allegare il rapporto di prova (o certificato di analisi), senza il quale i tecnici ALFA non provvederanno a validare i parametri inseriti nel form.



Dichiarazione: scarichi completi

Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 — 2 — 3 — 4

Scarichi

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo.

Linee di scarico

S-026304 02883728	✔ Completo
-------------------	------------

< INDIETRO

AVANTI

SALVA IN BOZZA

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

Completata la parte relativa allo scarico non sarà più possibile modificarla.

Nel caso di più linee di scarico si potrà procedere alla compilazione delle ulteriori linee.

Terminata la compilazione di tutte le linee di scarico si potrà procedere all'ultimo step della dichiarazione.



Dichiarazione: riepilogo ed invio

Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 — 2 — 3 — 4 Riepilogo

Anagrafica azienda +

Approvvigionamenti +

Scarichi -

1.Scarichi : 5-026304

Hai completato tutti i passaggi dell'autodichiarazione

SALVA IN BOZZA E CONSEGNA DOPO

CONSEGNA SUBITO

L'ultimo step è quello di riepilogo dove sono elencate tutte le informazioni inserite.

Verificata la correttezza dei dati si potrà premere «**consegna subito**» la dichiarazione oppure salvarla in bozza.

Una volta consegnata la dichiarazione non si potrà più modificare.



Dichiarazione: conclusione

Nuova Dichiarazione

vermezzo test



Grazie, la dichiarazione n° [02883724/2021](#) è stata compilata correttamente e sarà sottoposta a verifica e validazione da parte del personale incaricato. [Scarica qui](#) il documento in formato PDF da conservare come ricevuta.

Se non riesci a scaricare il PDF [clicca qui](#)

[TORNA ALLA DASHBOARD](#)

Sarà sempre possibile scaricare in formato pdf la copia della dichiarazione inserita.

Non verranno scaricati gli allegati e le foto inserite dal cliente nel corso della dichiarazione.



Archivio Pratiche



Archivio pratiche

Controlla lo stato delle pratiche che hai inviato per richiedere la modifica dei dati aziendali oppure delle linee di scarico.

[VEDI TUTTE](#) →

[Pratiche dati aziendali e linee di scarico](#)

[VEDI TUTTE](#) →



Nella sezione «**archivio pratiche**» è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle richieste di modifica dei dati anagrafici.



Archivio pratiche

Puoi consultare i dati delle richieste inviate per modificare i dati dell'azienda e/o delle linee di scarico e controllare lo stato in cui si trovano.

FILTRI ^

Azienda	ID pratica	Data inserimento	Tipologia
Rossi s.p.a. ▾	Inserisci ID pratica	Scegli periodo	Tutte ▾
Modifiche richieste	Stato		
Tutte ▾	Tutti ▾	CANCELLA FILTRI APPLICA	

Pratiche in corso

Nome azienda	ID pratica	Data inserimento	Tipologia	Modifiche richieste	Stato
Rossi s.p.a.	1670396	12/04/2022	Dati azienda	Partita IVA Ragione Sociale	Presa in carico
Rossi s.p.a.	1670396	10/04/2022	Linee di scarico	Portata autorizzazione giornaliera	→ Inviata

Nella sezione «**archivio pratiche**» è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle richieste di modifica dei dati anagrafici



Per qualsiasi segnalazione di malfunzionamento
scrivere a

produttivi@alfavarese.it

Per richiesta di creazione nuova utenza scrivere a

scarichi.industriali@alfavarese.it